




Grupo IBERDROLA

22 de enero de 2020

Digitalización de la red de distribución


MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN	ITC-BT-10
		Página 1 de 5


Red de BT no contratable

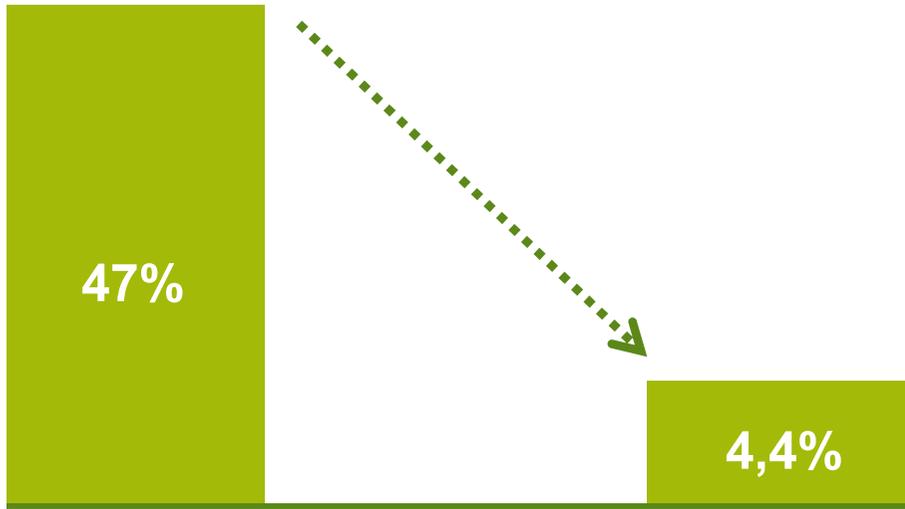


Simultaneidad

Agregación curva carga horaria

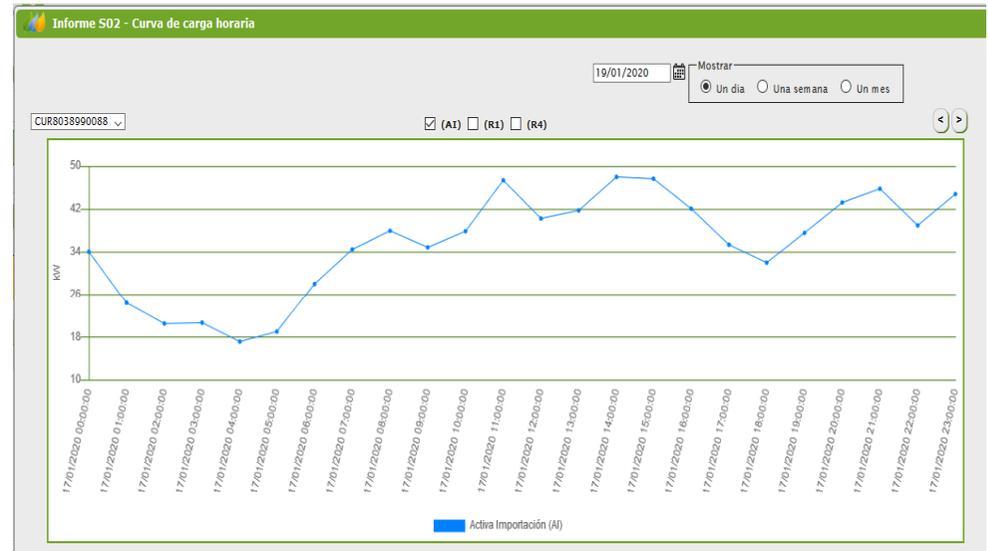

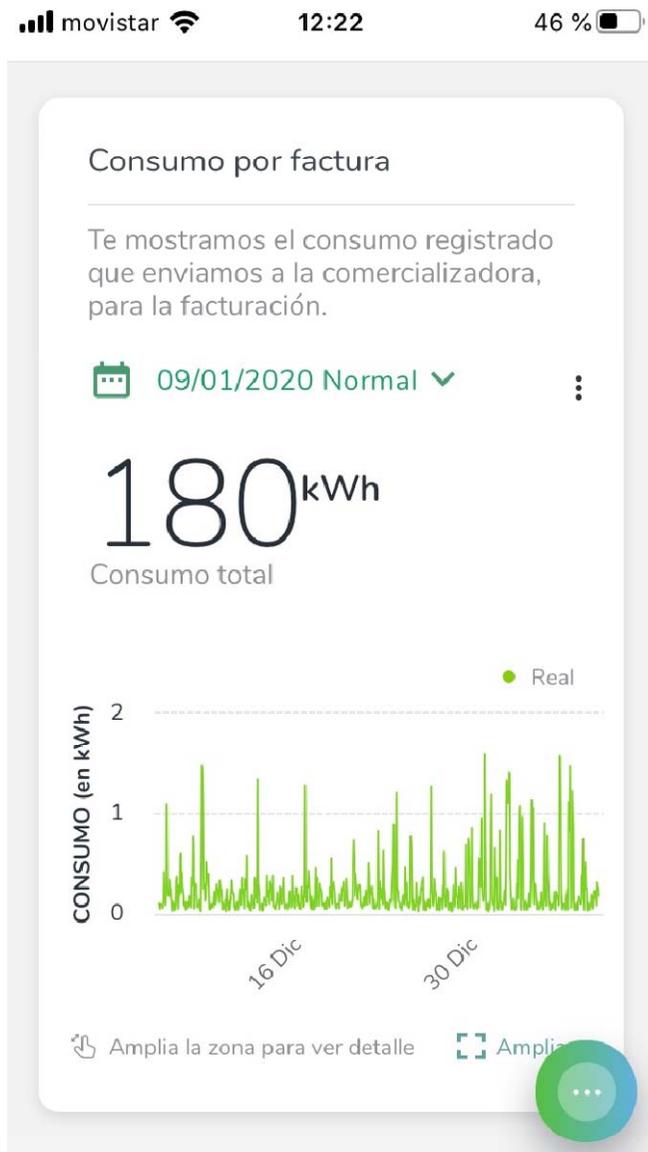

Mantenimiento predictivo

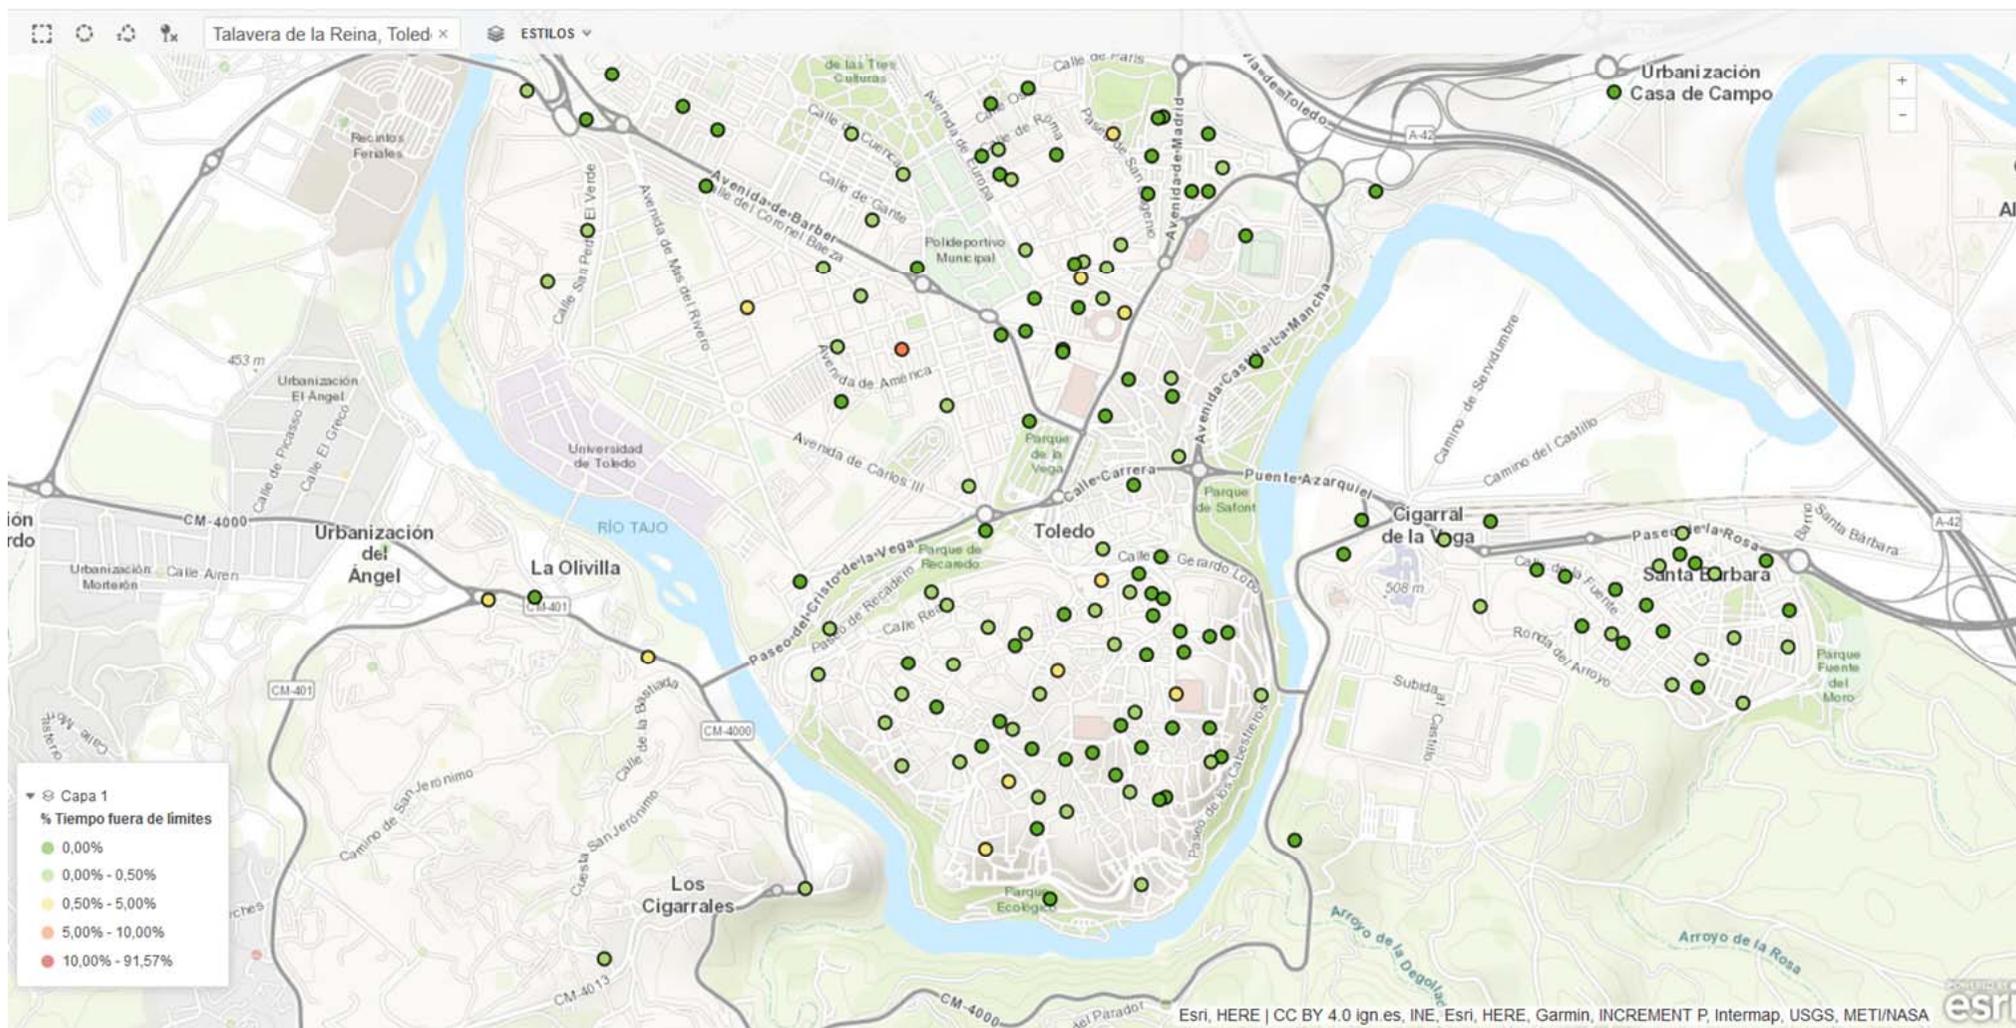


Gestión de pérdidas



Región				
CENTRO	ESTE	MADRID	NORTE	OESTE



Cod Instal Usuario	PNTH (kWh)	% Pérdidas mes	Clientes
130001230	70	19,1%	1.105
130001010	50	16,4%	793
130005370	39	52,6%	161
130005230	27	10,1%	650
130005090	25	10,5%	528
130005290	25	10,0%	084
130003250	22	23,8%	244
130006210	20	6,8%	727
130005800	19	25,0%	152
130002420	19	7,7%	911
130006260	18	12,1%	469
130005550	18	53,0%	11
130005150	17	7,1%	602
130006020	17	5,0%	874

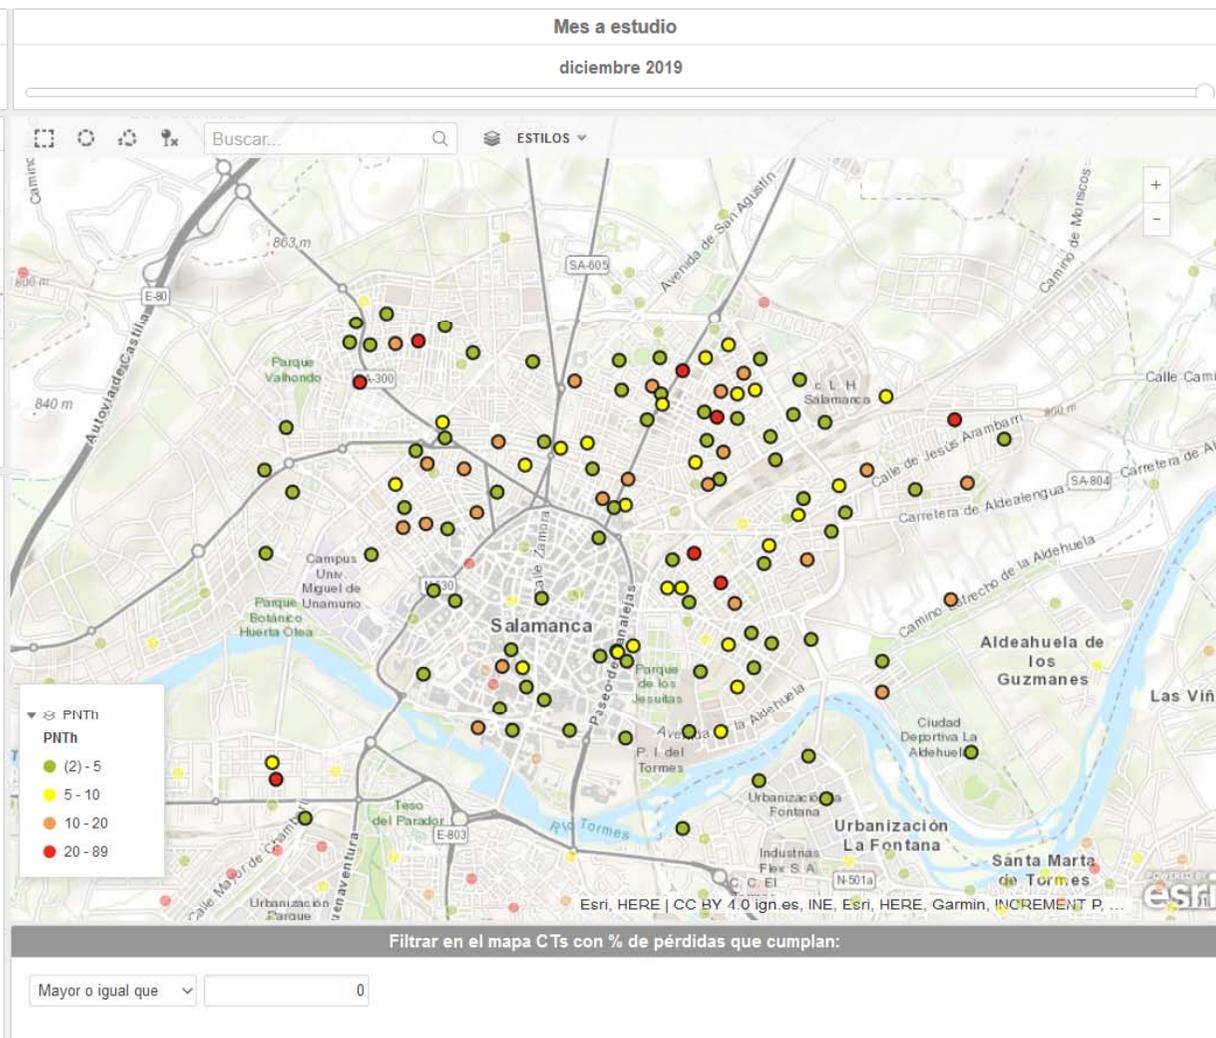

Gestión de incidencias

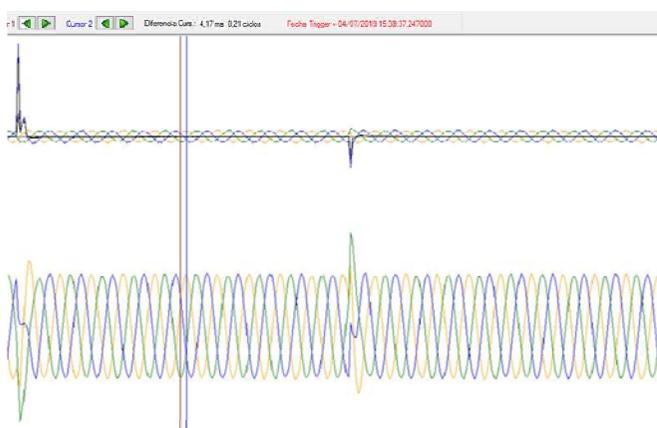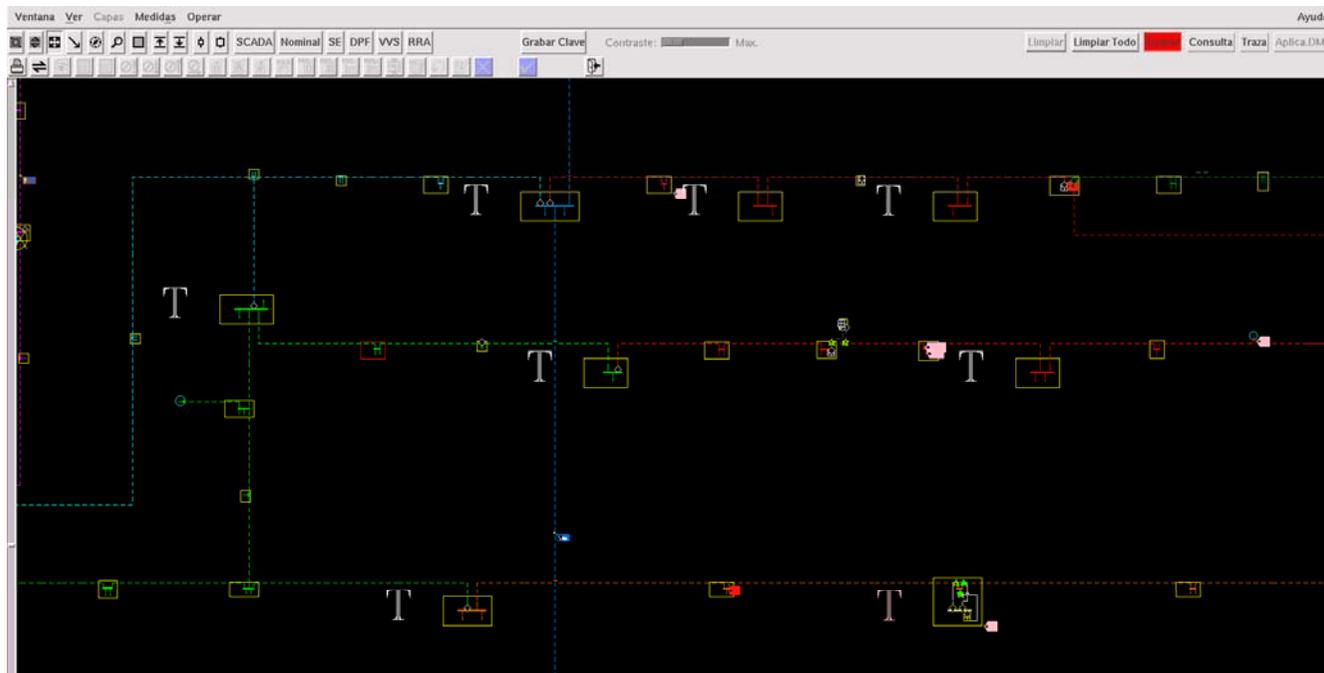

Impacto de nuevos entrantes



Smart Solar

Es verde. Es digital. Es Iberdrola.

La forma más sencilla e inteligente de conectarte al sol

